

3 x 80 A ☒ ISTNIEJĄCE ZABEZPIECZENIE
W STACJI 4211

[illegible]

3 x 20 A
100m
100


ZABEZPIECZENIE
PRZED LICZNIKOWE

S301 C10

TRAX
500W

UWAGA!
NINIEJSZY ZAŁĄCZNIK-PLAN
POSIADA CHARAKTER
INFORMACYJNO-POGLĄDOWY

LEGENDA:



MOC ZAINSTALOWANA P= 4,250 kW
U=380/220V - 50Hz
UKŁAD SIECI TN-C
SYSTEM DOCHRONY - SAMOCZYNNIE SZYBKIE WYŁĄCZENIE

ZUE S.A.

NR OPR. ES/TP / 99

SCHEMAT POŁĄCZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
ROZDZIELNICA NR: 4206


RYS NR 2

2045Z


PZ 4206

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY DO PISMA
ZDMK Nr. III 461815.0215

UWAGA!
NINIEJSZY ZAŁĄCZNIK-PLAN
POSIADA CHARAKTER
INFORMACYJNO-POGLĄDOWY

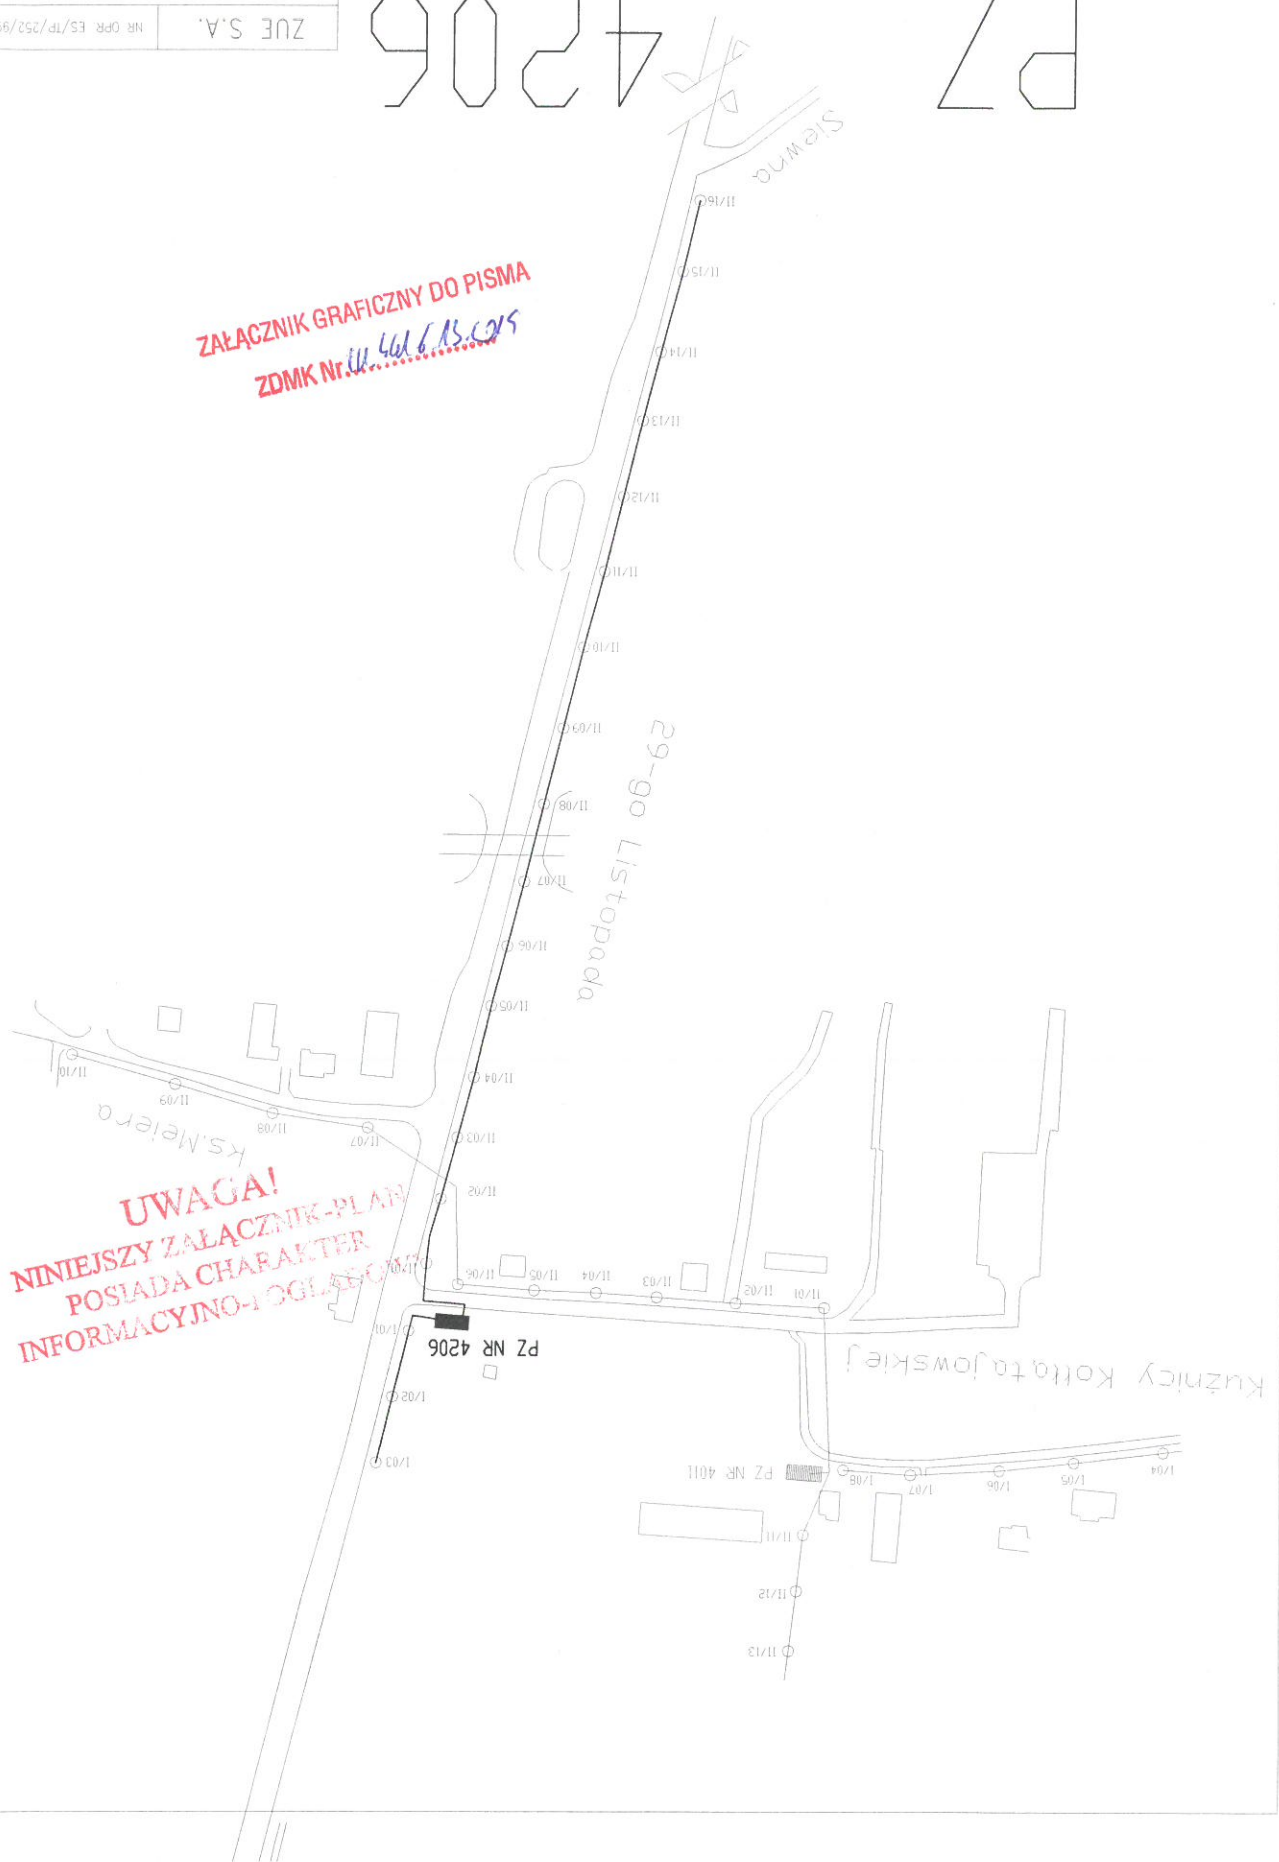

PZ 4011

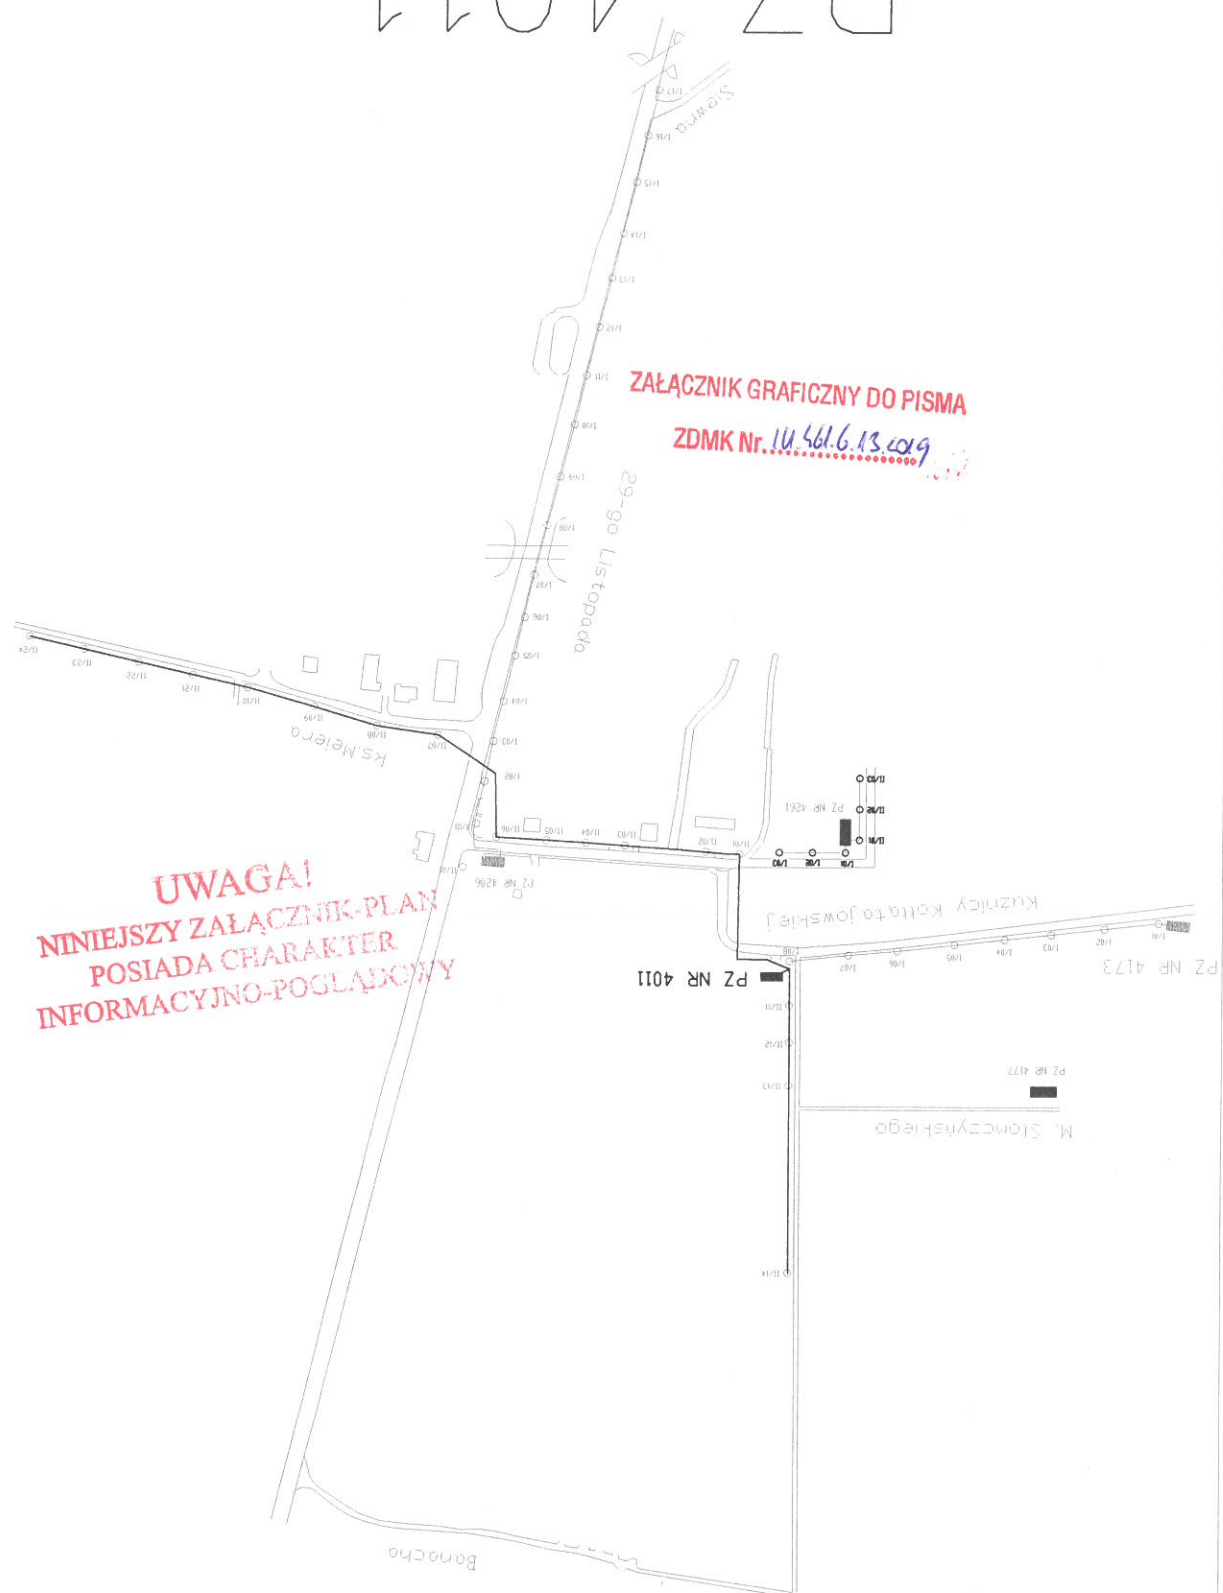

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY DO PISMA
ZDMK Nr. 111.561.6.13.2019

PZ 4011

STACJA TRANSFORMATOROWA
NR 4011

1 x 35 A

ISTNIEJĄCE ZABEZPIECZENIE
V STACJI 4011


ROZDZIELNICA NR 4011

LOKALIZACJA UL. KUŹNICY KOŁĄTAJOWSKIEJ

1 x 25 A
ZABEZPIECZENIE
PRZEDLICZNIKOWE

1
3
REZERWA

1 x 20 A



UWAGA!

NINIEJSZY ZŁĄCZNIK-PŁAN
JEST TYLKO OGLĄDOWY
NIE SŁUŻY DO WYKONANIA
INFORMACJI

WŁ. ZAMIASTOWA P= 2,312 kW
U=400/230V-50Hz
UKŁAD SIŁKI 3N-C
SYSTEM OBRÓT- SAMOZMIENNE SZYBKIE WYTĄCZENIE

LEGENDA
1/08
100
100
100

grupa ZUE S. A.	NR OPR. ES/TP/252/99
SCHEMAT POŁĄCZEŃ ZEWN.	RYS NR 2H
ROZDZIELNICA NR: 4011	