PZ 4140

ZMIANA NUMERACJI SLUPOW W/G SCHEMATU

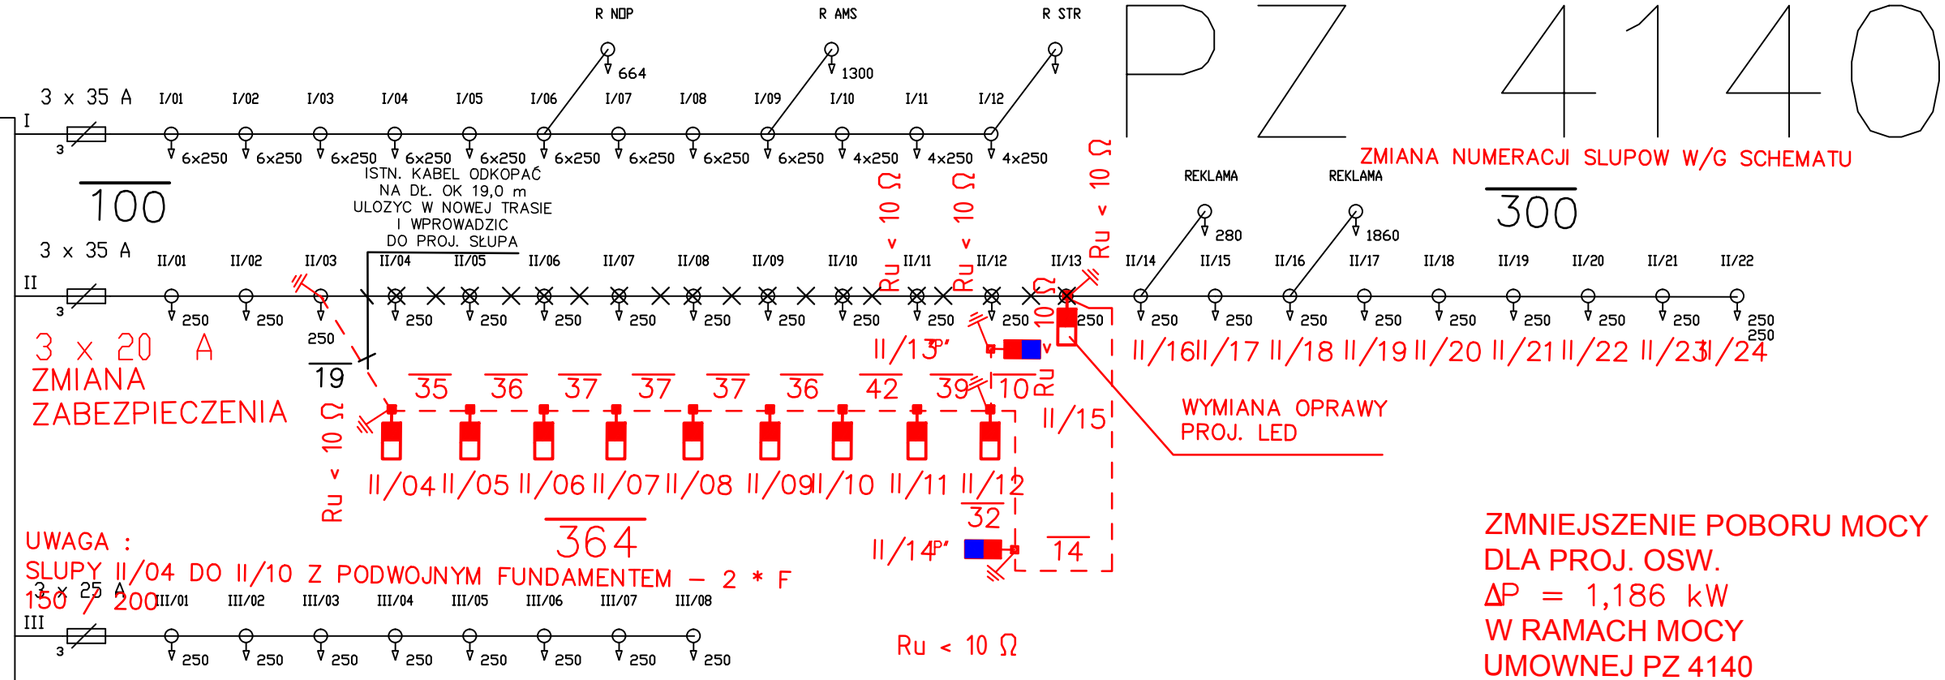

ZMNIEJSZENIE POBORU MOCY
DLA PROJ. OSW.
ΔP = 1,186 kW
W RAMACH MOCY
UMOWNEJ PZ 4140

STACJA TRANSFORMATOROWA
NR 4022

3 x 100 A

ISTNIEJĄCE ZABEZPIECZENIE
W STACJI 4022

ROZDZIELNICA NR 4140
LOKALIZACJA UL. OPOLSKA

3 x 100 A

ZABEZPIECZENIE
PRZEDLICZNIKOWE

Ia = 45 A dla Wts- 6A (0,4s)

Ia = 95 A dla Wts-20A (0,4s)

ΔU% = 2,16 %

Izw = 120,80A Uz1=95,13V Uz2=180,88V

Z = 1,904Ω

OZNACZENIA ELEKTRYCZNE :

- -OPRAWA MIDI/5237/64LEDS800mA WW 830/403912 155W NA SLUPIE S-100C Z WYS. ST-1,5
- 'P' -OPRAWA MIDI/5145/FLAT GLASS ZEBRA RIGHT 48 OSLON SQUARE GIANT @400A CW 757 230V NR. ART. 415072 57W NA SLUPIE S-60C BEZ WYS. - OSWIETLENIE PRZEJSCIA
- -KABEL YKXS 5*16 W RURZE HDPE ø110 GIETKIEJ KOLORU NIEBIESKIEGO NA CALEJ DLUGOSCI
- Ru < 10 Ω -UZIOM Z TASMY FrZn 30*4 ULOZONEJ W TRASIE KABLA ZASILAJACEGO
- II/05 250 -LINIA KABLOWA nn Z OSWIETLENIEM DO DEMONTAZU



MOC ZAINSTALOWANA Pi= 31,290 kW
U=400/230V~ 50Hz
UKLAD SIECI TN-C

SYSTEM OCHRONY - SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE

LEGENDA:

I/08 — NUMER OBWODU; NR PUNKTU ŚWIETLNEGO
100 — MOC ŹRÓDŁA ŚWIATŁA [W]

A1 - słup beton WZ-6,5m
B - słup zeliwny 7,5m
B1 - słup stalowyS-60C-6m, S-100-10m
C - słup beton ZN-10
D - słup wirow EOP 10,5/2,5
E - słup drewniany 10m.

grupa ZUE S. A.	NR OPR. ES/TP//99
SCHEMAT POŁĄCZEŃ ZEWN. ROZDZIELNICA NR: 4140	RYS NR 2

os. Oświecenia 24/3, 31-636 Kraków
tel: 0 607 57 80 80, 0 603 68 34 31
e-mail: biuro@techmainz.pl
www.techmainz.pl

Firma Inżynieryjna
TECHMA
NIP 628-167-63-98 REGON 120002807

Zad. inwest./Obiekt budow.:	BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW WZDŁUŻ UL. CONRADA NA ODCINKU OD WIADUKTU NAD TORAMI KOLEJOWYMI DO POŁĄCZENIA Z ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ ROWEROWĄ W REJONIE STACJI SHELL
Inwestor:	GMINA MIEJSKA KRAKÓW REPREZENTOWANA PRZEZ DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG MIASTA KRAKOWA, UL. CENTRALNA 53 KRAKÓW
Miejscowość/Adres	KRAKÓW, UL. JOSEPHA CONRADA

Nazwisko	Spec./nr upraw.	Data	Podpis	Budowla: ELEKTRYKA OSWIETLENIE ULICZNE
Opracował: MARTA MARDYŁA		02.21r.		Przedmiot rysunku: SCHEMAT IDEOWY PZ 4140
Projektował: INŻ.JERZY PYK	ELEKTRYKA RP - Upr. 28/93	02.21r.		
Sprawdził: MGR INŻ. WIESŁAW KORBANEK	ELEKTRYKA RP - Upr. 59/93	02.21r.		
Stadium proj.: PB	Il. rys. 10	Nr rys. 5		Skala: -