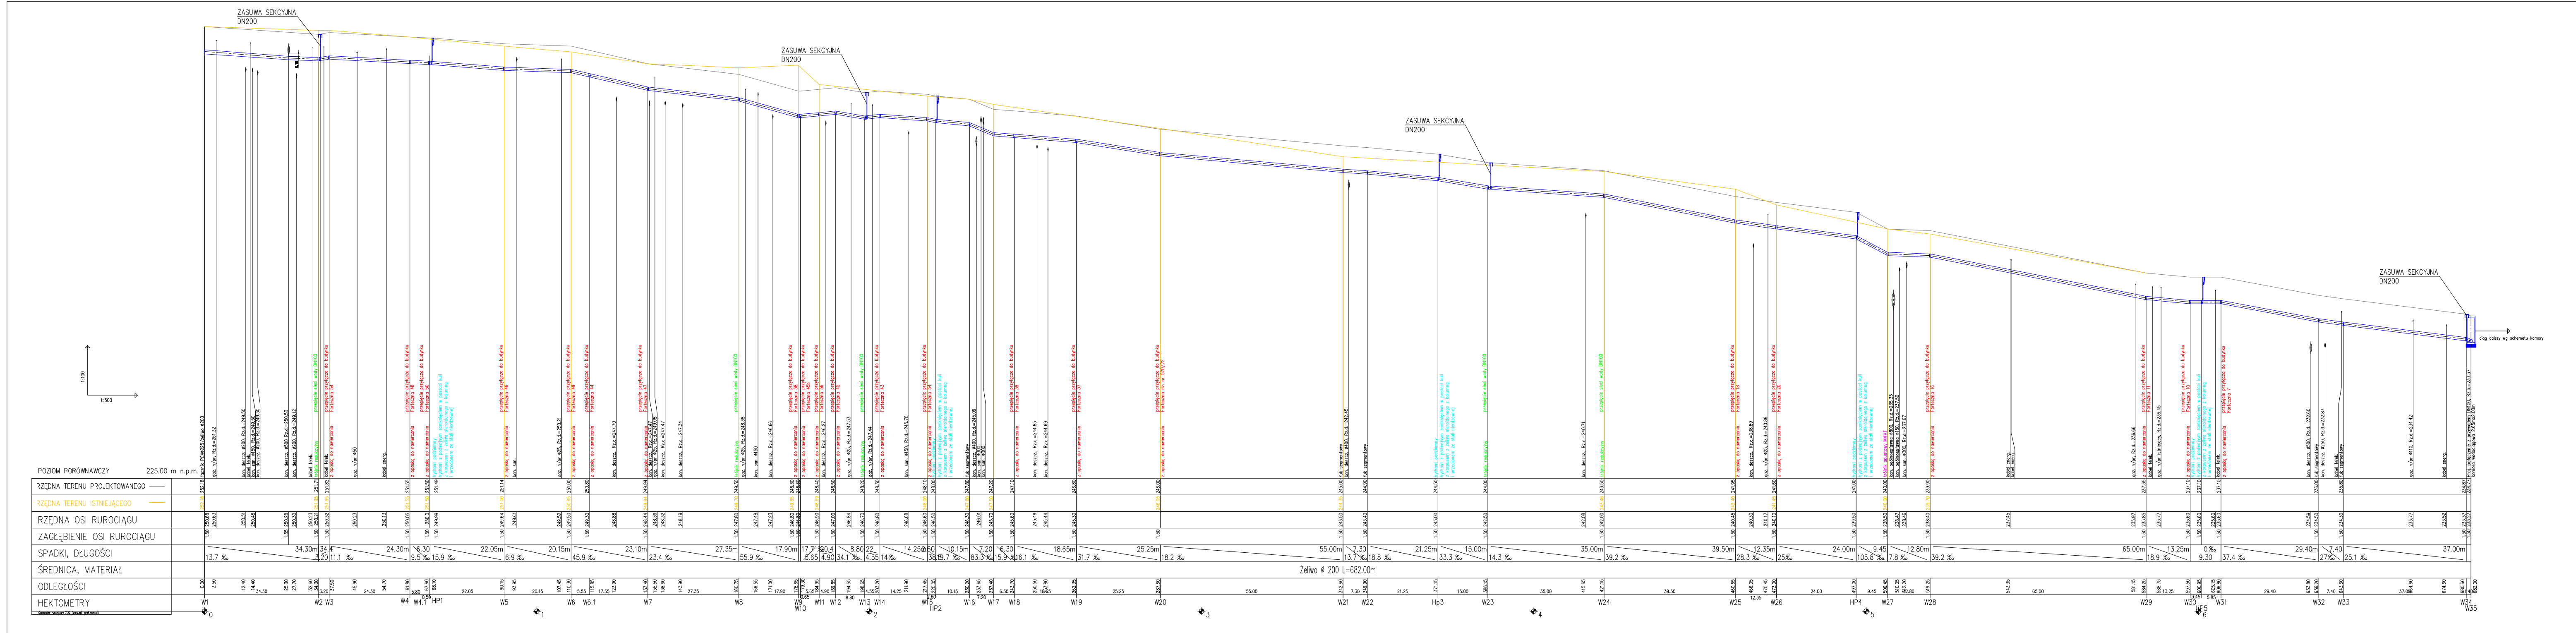
ZASUWA SEKCYJNA DN200
ZASUWA SEKCYJNA DN200
ZASUWA SEKCYJNA DN200
ZASUWA SEKCYJNA DN200
1:100
1:500
POZIOM PORÓWNAWCZY 225.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU PROJEKTOWANEGO
RZĘDNA TERENU ISTNIEJĄCEGO
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
Żeliwo ϕ 200 L=682.00m
W1
W2 W3
W4 W4.1 HP1
W5
W6 W6.1
W7
W8
W10
W11 W12
W13 W14
W15 HP2
W16 W17 W18
W19
W20
W21 W22
Hp3
W23
W24
W25 W26
HP4 W27 W28
W29
W30 W31
W32 W33
W34 W35


SCHEMAT WĘZŁA "W1"


SCHEMAT WĘZŁA "W2"


SCHEMAT WĘZŁA "W8"


SCHEMAT WĘZŁA "W13"


SCHEMAT WĘZŁA "W23"


SCHEMAT WĘZŁA "W34"


SCHEMAT WĘZŁA "HP1", "HP2", "HP3", "HP4", "HP5"


SCHEMAT WĘZŁA "W24"

Uwaga:
sieć wodociągową układać na stałej głębokości
1.7m (rz.dna)

rkarch
pracownia projektowa karolina rechnio

INSTALACJE

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

PROFIL PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

skala:	1:100/500
nr rysunku:	2
data:	04.2016r.
faza:	PW