

XIV

PZ NR 2053

Starszy Specjalista  
Michał Stróżywq

os. 2 Pułku Lotniczego




# PZ 2053

## STACJA TRANSFORMATOROWA

NR 2342

3 x 63 A  
ISTNIEJĄCE ZABEZPIECZENIE  
W STACJI 2342

## ROZDZIELNICA NR 2053 LOKALIZACJA OS. II PUŁKU LOTYCZEGO

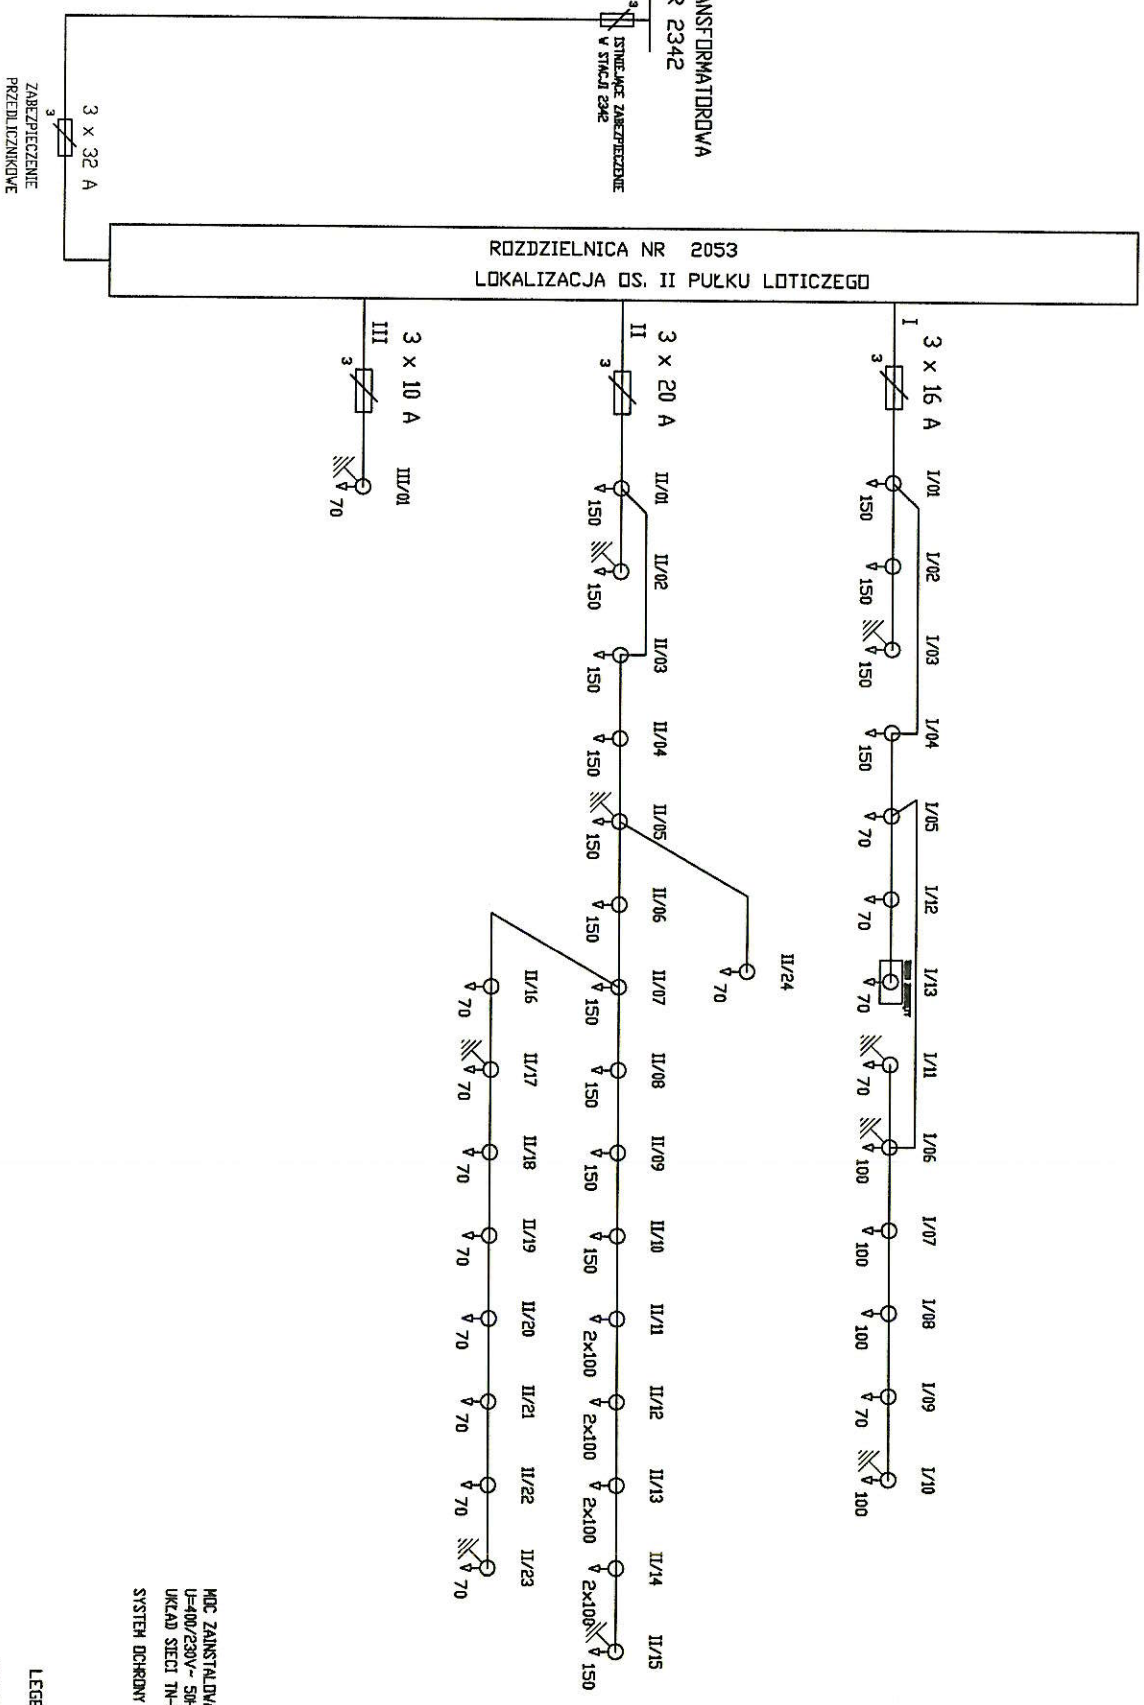

MOC ZAINSTALOWANA P= 4,862 kW  
U=400/230V - 50Hz  
UKŁAD SIECI TN-C  
SYSTEM OCHRONY - SAMODZIELNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE

### LEGENDA:



|  |                      |
|--|----------------------|
| grupa ZUE S. A.                              | NR OPR. ES/TP/254/99 |
| Schemat połączeń zewnętrznych<br>PZ NR: 2053 | RYS NR 2N            |