




PZ 3041

PZ 3041

STACJA TRANSFORMATOROWA NR 3182

3 x 100 A
IŚNIEJĄCE ZABEZPIECZENIE
W STACJI 2182

ROZDZIELNICA NR 3041 LOKALIZACJA UL. CEGIELNIANA - BORSUCZA



MOC ZAINSTALOWANA P= 8,126 kW
U=400/230V~ 50Hz
UKŁAD SIECI TN-C
SYSTEM DCHRONY - SAMOCHYNNIE SZYBKIE WYŁĄCZENIE


LEGENDA:
I/08 — NR PUNKTU ŚWIETLENIA
100 — MOC ŚWIATŁA (W)

grupa ZUE S. A.	NR OPR. ES/TP/251/99	RYS NR 2W
PLAN SYTUACYJNY ROZDZIELNICA NR: 3041		



grupa ZUE S. A.	NR OPR. ES/TP/251/99
PLAN SYTUACYJNY ROZDZIELNICA NR 3039	RYS NR 1

PZ 3039



MOC ZAINSTALOWANA P= 8,613 kW

U=380/220V~ 50Hz

UKŁAD SIECI TN-C

SYSTEM OCHRONY - SAMOCZYNNIE SZYBKIE WYŁĄCZENIE

grupa ZUE S. A.


NR OPR. ES/TP/251/99

PLAN SYTUACYJNY

ROZDZIELNICA NR. 3039

RYS NR 2U

PZ 3041

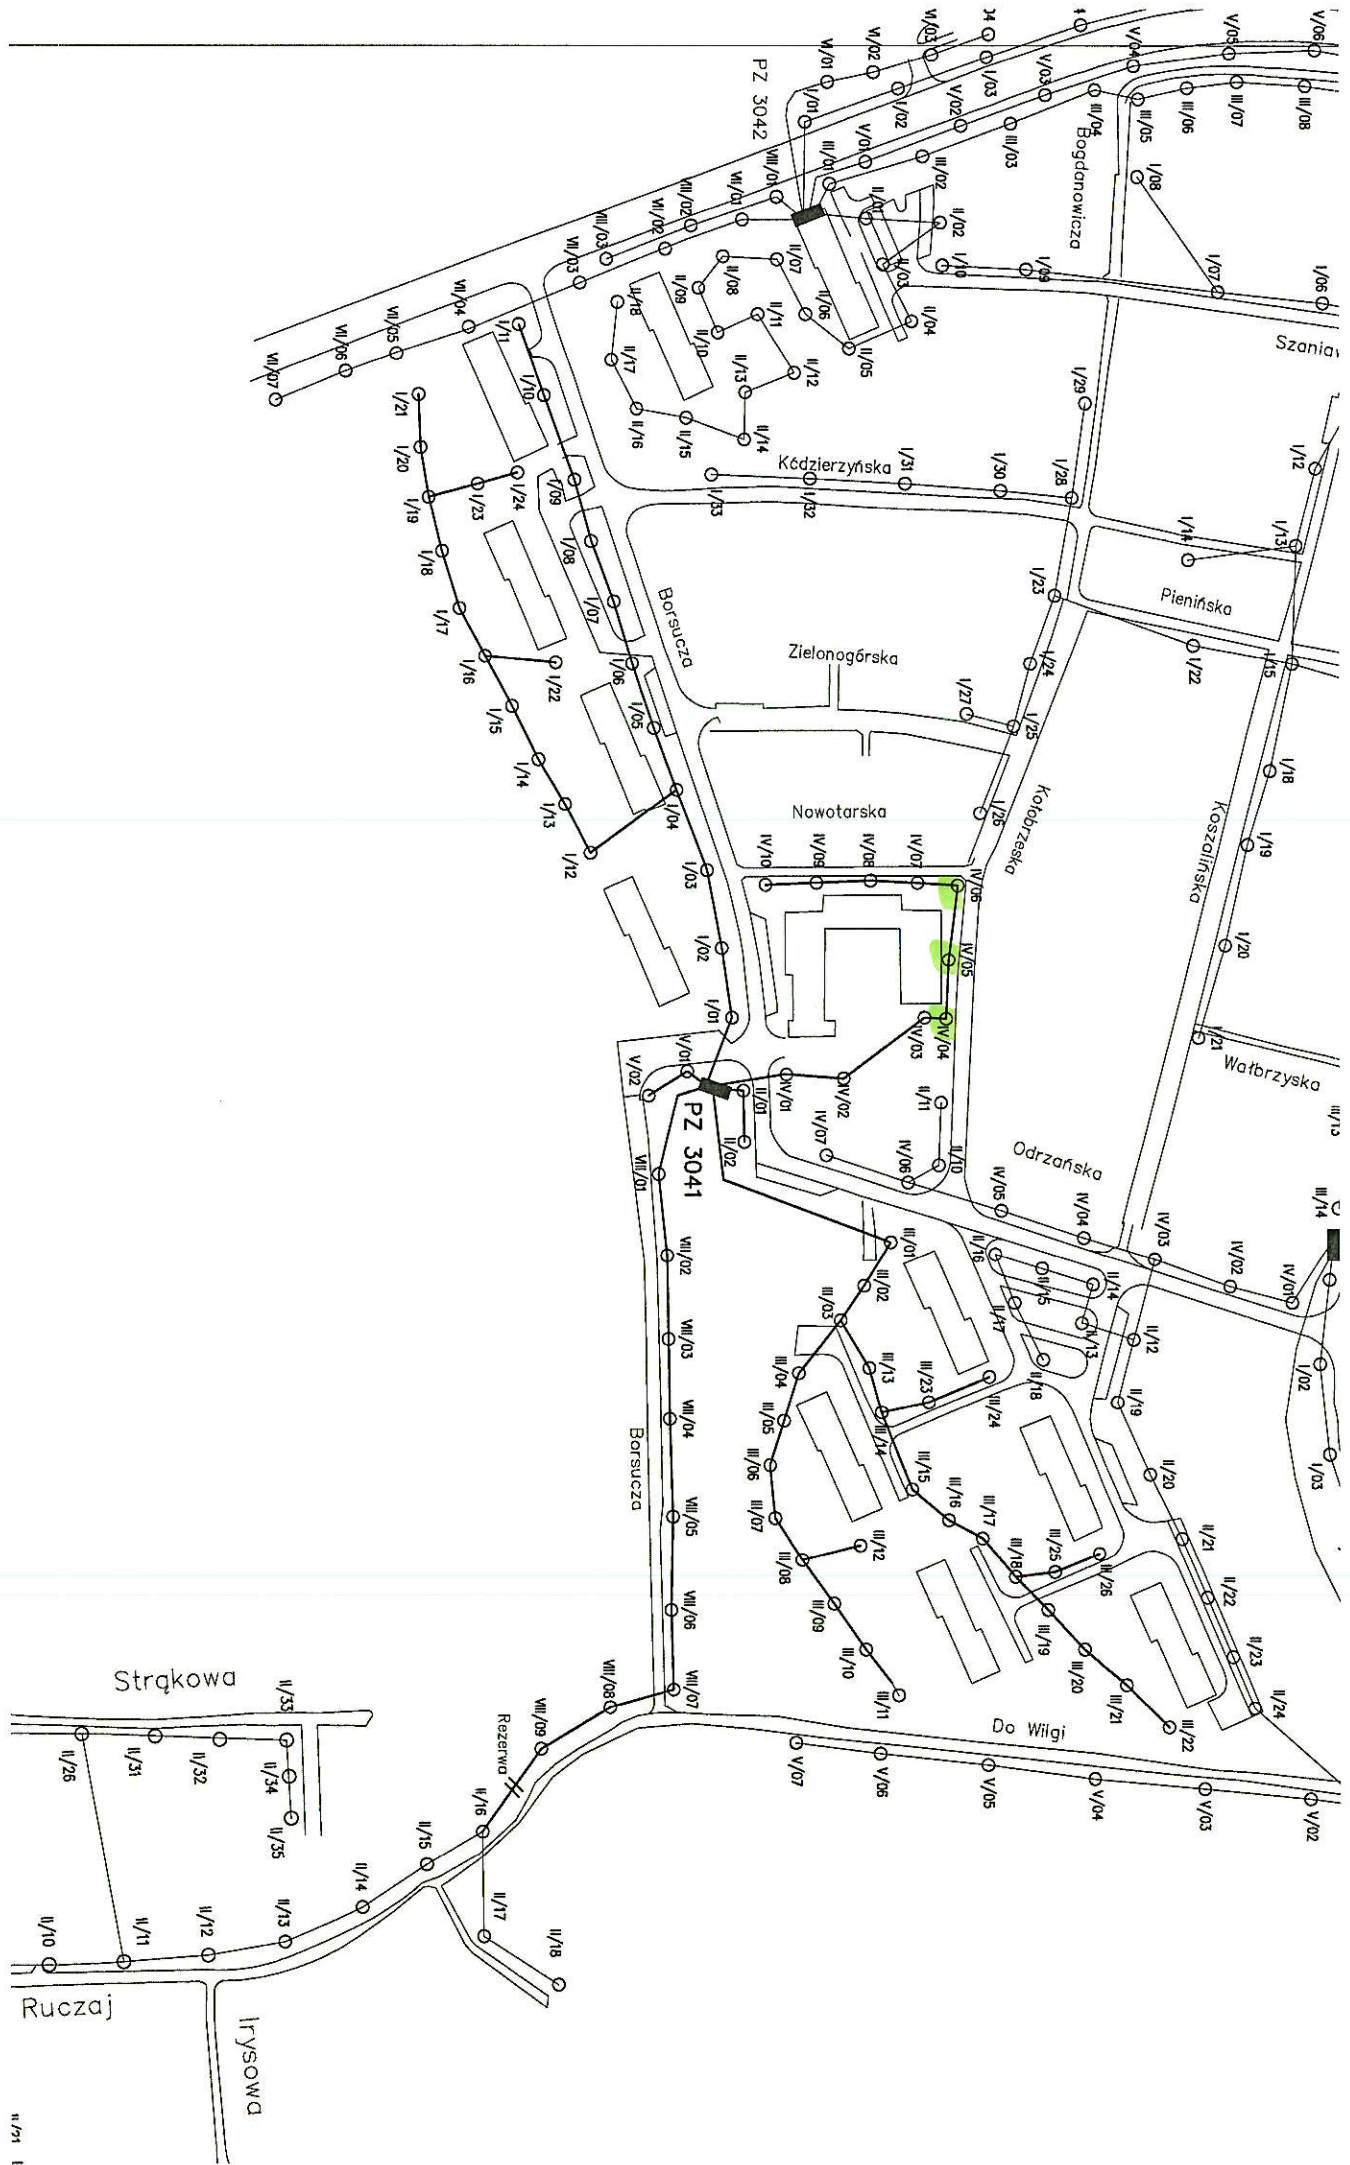


PZ 3041

STACJA TRANSFORMATOROWA NR 3182

3 x 100 A
I STANOWISKO ZABEZPIECZENIE
V STR. 2182

ROZDZIELNICA NR 3041
LOKALIZACJA UL. CEGIELNIANA - BORSUCZA




ZABEZPIECZENIE
PRZEDLICZNIKOWE

MOJ ZAISTALOWANA P= 8,126 kW
U=400/230V- 50Hz
UKŁAD SIĘCI TN-C
SYSTEM OCHRONY - SAMOCZYNNIE SZYBKIE WYŁĄCZENIE

LEGENDA:

1/08
100
NR PUNKTU SZTAFETOWEGO
NR DOŁĄCZA SZTAFETA (V)


grupa ZUE S. A.	NR OPR. ES/TP/251/99
PLAN SYTUACYJNY ROZDZIELNICA NR: 3041	RYS NR 2W

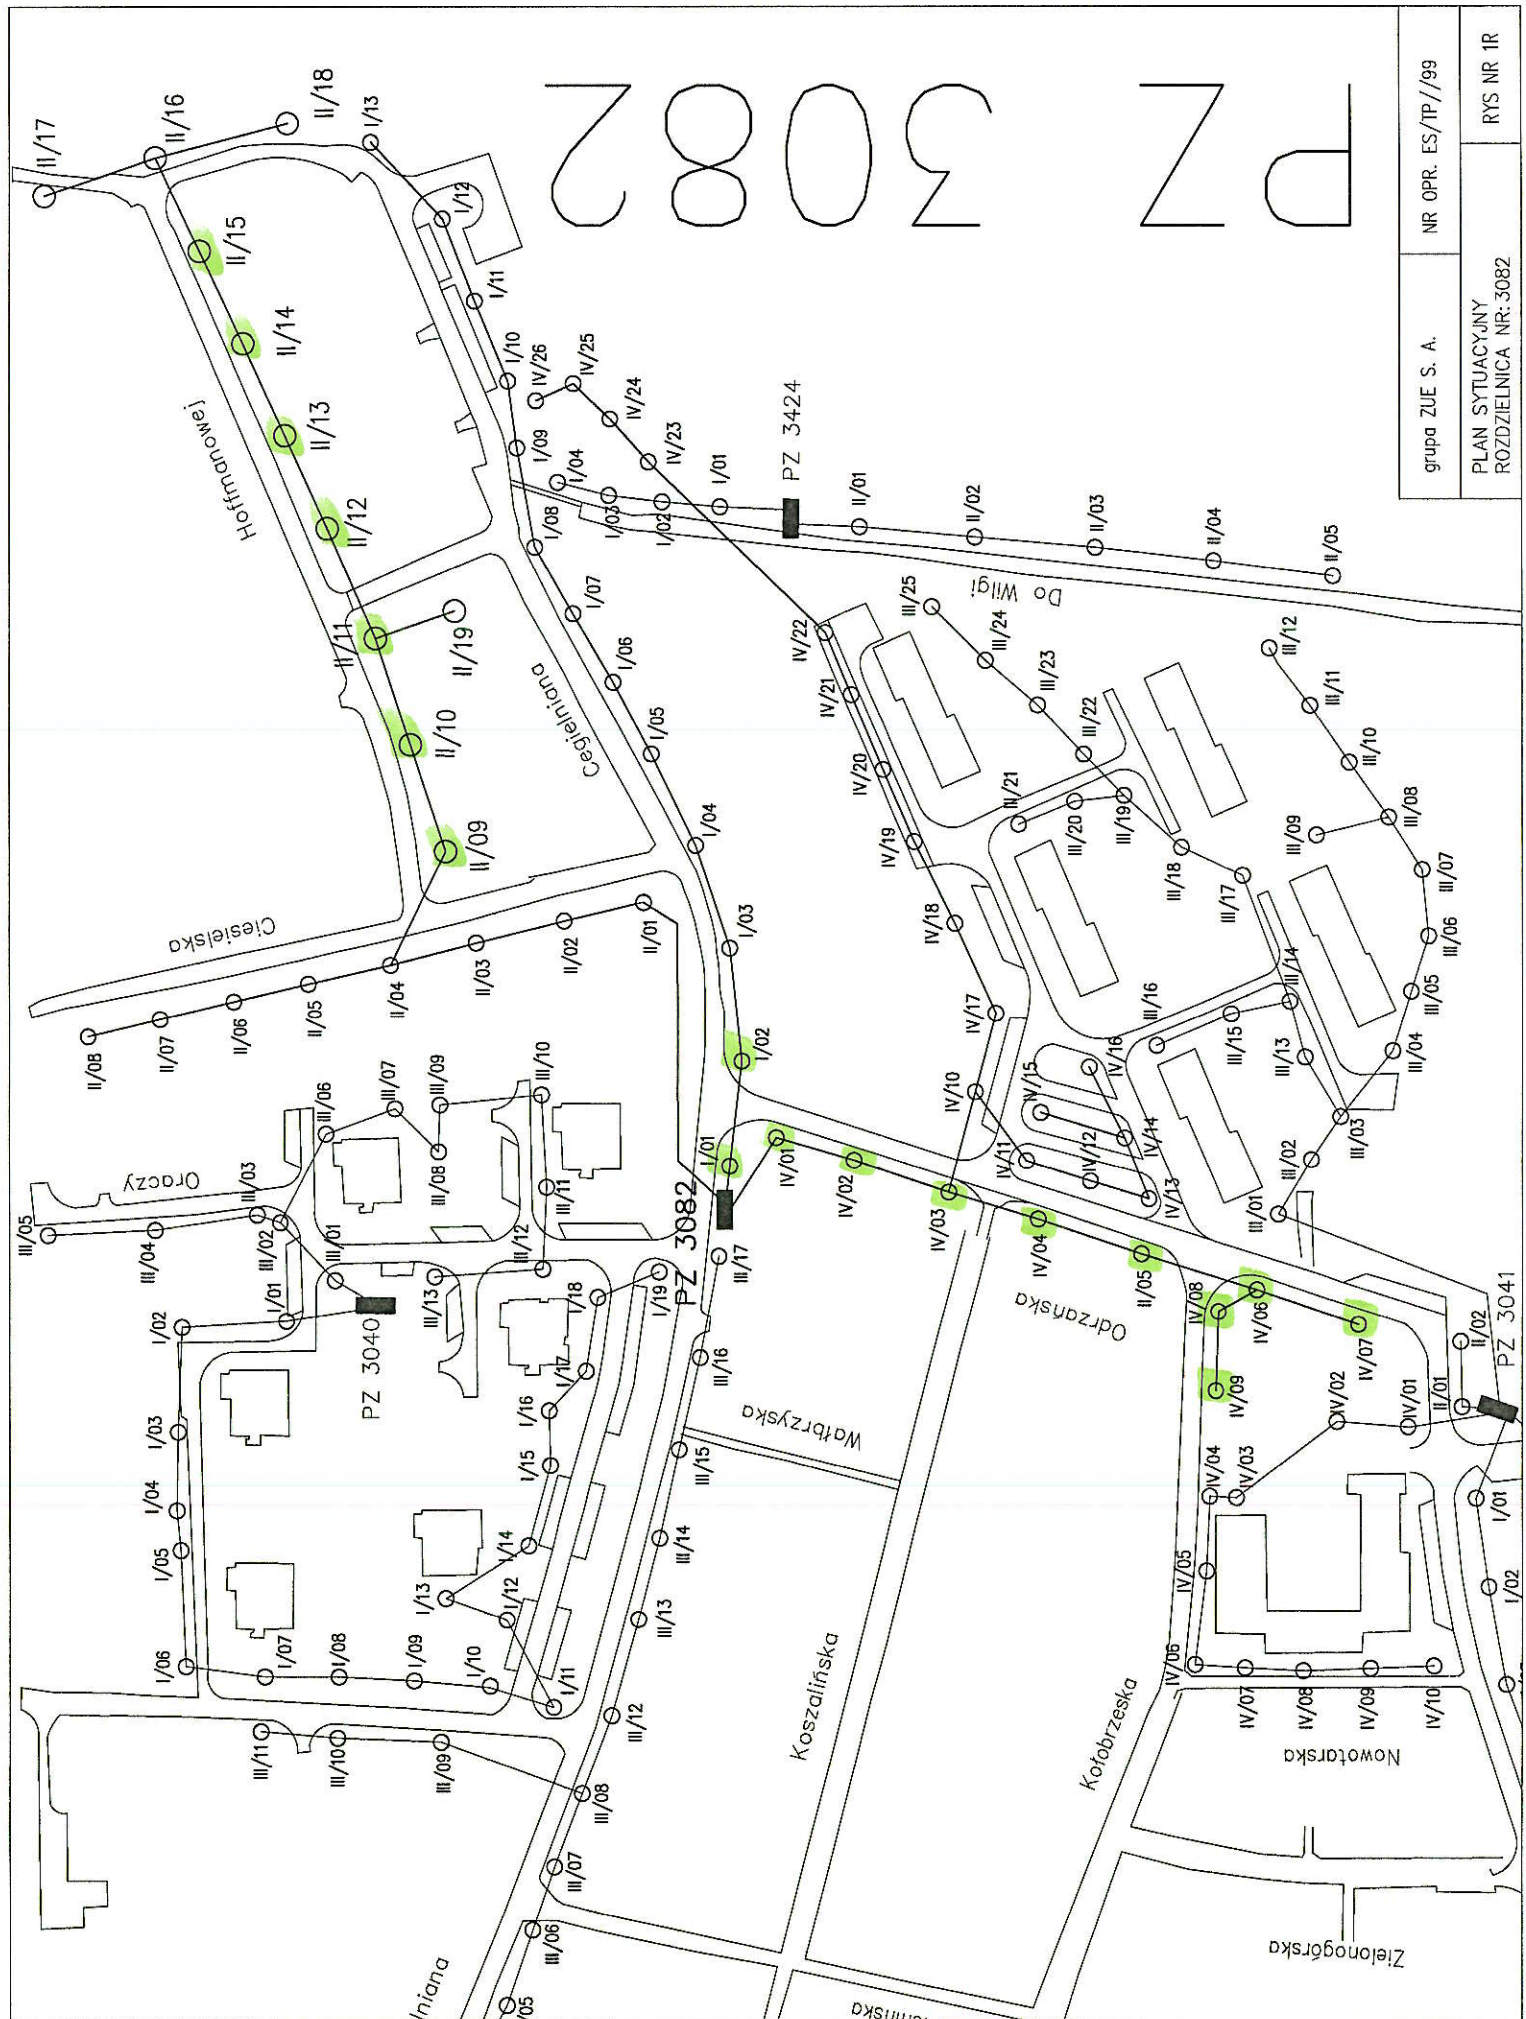

PZ 3082

grupa ZUE S. A.	NR OPR. ES/TP//99
PLAN SYTUACYJNY ROZDZIELNICA NR: 3082	RYS NR IR

PZ 3082



MOC ZAINSTALOWANA $P_f = 6,447 \text{ kW}$
 $U = 400/230 \text{ V} \sim 50 \text{ Hz}$
 UKŁAD SIECI TN-C

SYSTEM OCHRONY - SAMOCZYNNIE SZYBKIE WYŁĄCZENIE

grupa ZUE S.A.	NR OPR. ES/TP//99
PLAN SYTUACYJNY ROZDZIELNICA NR: 3082	RYS NR 2T