



**Zarząd Dróg
Miasta Krakowa**

TECHMA
współpraca
2018-11-13
nia

Kraków, dnia 13.11.2018 r.

Pełnomocnik:

Pani Marta Mardyla

Firma Inżynierska Techma

os. Oświecenia 24/3

31-636 Kraków

Inwestor:

Gmina Miejska Kraków-ZDMK

IU.461.6.24.2017.2

Dotyczy: warunków technicznych oświetlenia dla zadania programowego ZIKiT/T1.182/17 pn.: „Rozbudowa ul. Szafrana”
- korekta.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa w odpowiedzi na Państwa pismo wraz z załączonymi materiałami informuje, że zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją istniejących obwodów oświetlenia zasilanie oświetlenia projektowanego w związku z przedmiotowym zadaniem należy wykonać z najbliższego słupa obwodu III zasilanego z szafy PZ3513. Szafę doposażyć w sterownik centralny w standardzie zgodnym z wymogami tut. Zarządu. Sterowniki lokalne opraw i centralny szafy zlokalizować na platformie cyfrowej ZDMK.

Warunki zachowują ważność przez okres 3 lat od daty wydania niniejszego pisma.

Załącznik:

1. Schemat PZ3513

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji

Iwona Król

Sprawę prowadzi:

Ireneusz Dziubek

- IU nr tel. 12 616 7306

Otrzymują:

1 x Adresat (wraz z załącznikami)

1 x aa (IU 102770/2018, id: **1758608**)

W przypadku kierowania korespondencji, proszę o powołanie się na numer niniejszego pisma usytuowany w prawym górnym rogu pierwszej strony.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)


fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Kraków ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl

PZ 3513

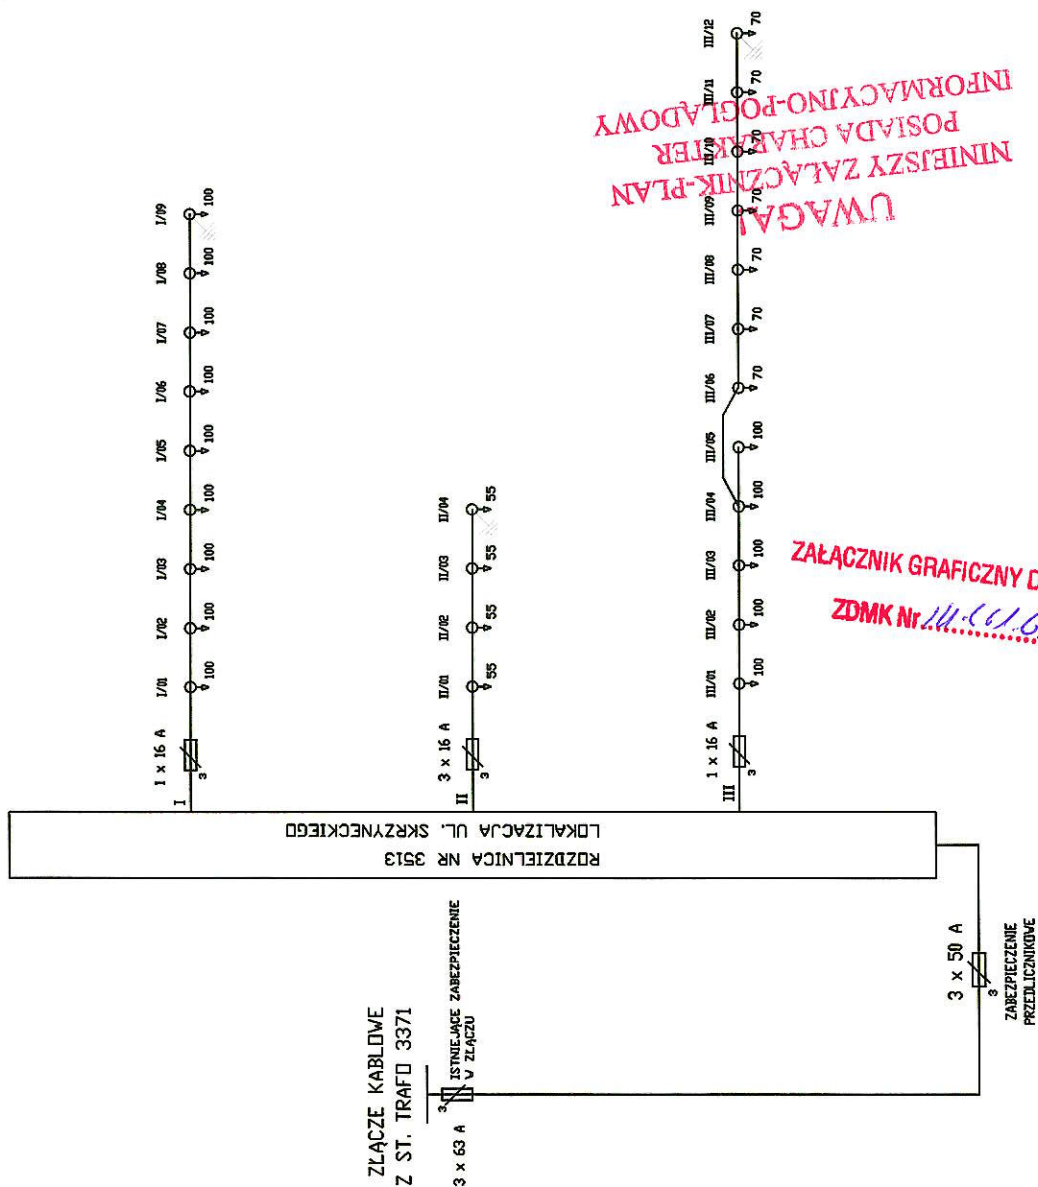

MOC ZAINSTALOWANA PE=2,10 kW
U=400/230V~ 50Hz
UKŁAD SIECI TN-C
SYSTEM OCHRONY - SAMOCHYBNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE

LEGENDA:



ZUE S.A.

NR OPR. ES/TP/283/99

SCHEMAT POŁĄCZEŃ ZEWN.:
ROZDZIELNICA NR: 3513

RYS NR 2D

